

# Rapport de contrôle de concession

Syndicat Départemental d'Énergie de Tarn-et-Garonne

## Gaz

Le SDE 82 est l'autorité organisatrice du service public de gaz pour 157 communes non desservies et 14 communes desservies en gaz naturel sur le département.

### Le périmètre desservi

GRDF est le concessionnaire

▪ **Contrat historique avec le SDE 82 pour 11 communes :**

- ✓ *Bressols*
- ✓ *Goudourville*
- ✓ *Grisolles*
- ✓ *Lamagistère*
- ✓ *Moissac*
- ✓ *Montbeton*
- ✓ *Montech*
- ✓ *Monteils*
- ✓ *Pommevic*
- ✓ *Réalville*
- ✓ *Septfonds*

▪ **Délégations de service public (DSP) :**


- ✓ *Campsas/Montbartier*
- ✓ *Labastide St -Pierre*

### La mission de contrôle


Une analyse offrant un panorama complet des concessions a été réalisée sur les données 2018 ; un cabinet d'expertise a accompagné le contrôle effectué en interne. Cet audit approfondi, tenu le 30 octobre 2019, a permis :

- d'affiner l'expertise du SDE 82 dans l'exercice du contrôle sur le domaine du gaz ;
- d'améliorer, pour le concessionnaire, les méthodes afin de fiabiliser les données transmises permettant au SDE 82 d'effectuer sa mission de contrôle.

## Le réseau de distribution publique de gaz naturel

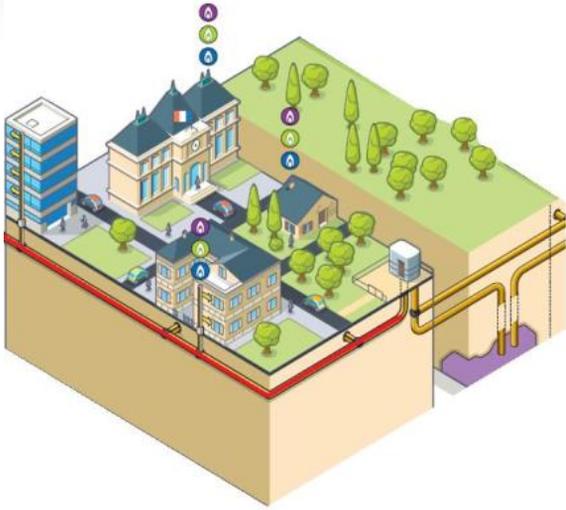


**Le réseau : 154,7 km + 1,4 km\***

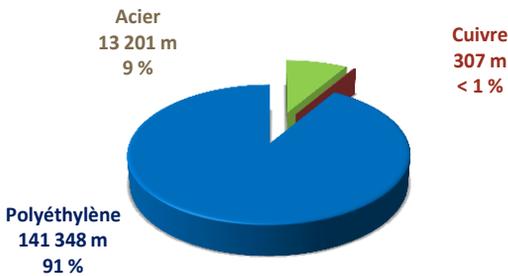

- **Les dépenses de renouvellement de 904 k€** les plus importantes observées sur les 4 derniers exercices (158 k€ en 2017), principalement sur la commune de MOISSAC :  
845 m de réseau, 110 branchements individuels, 10 branchements collectifs
- **Age moyen : 20,6 ans**
  - ✓ Goudourville : 29,3 ans
  - ✓ Montbartier : 5,3 ans

## Patrimoine financier

**En valeur brute : 13 M€**

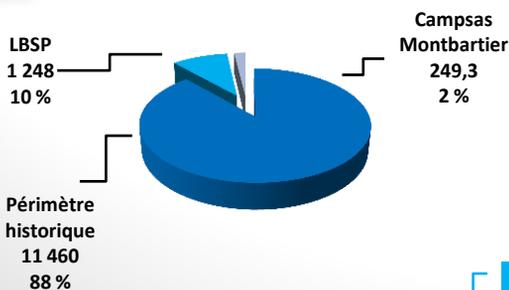

Gaz

## Les incidents

- **30 incidents** (288 usagers coupés), **soit une baisse de 6 %\***
- **Incident notable sur Montech :**  
Endommagement d'une canalisation lors de travaux de tiers, 168 usagers avec une rupture d'alimentation. Forte implication de GRDF sur la prévention des dommages ouvrages

## Activité de surveillance du réseau

- **24 km** de réseau surveillés, soit 16 % du linéaire total (22,5 % en 2017)
- Aucune fuite signalée
- Sur les 4 dernières années, 100 % du réseau semble avoir été globalement surveillé conformément à la réglementation

## Les usagers

- **4 624 usagers + 0,9 %\***
- **6 100** raccordements (24 % taux improductif)
- Volume bas et maîtrisé des réclamations
- **86 GWh** acheminés
- **1,3 M€**, stabilité des recettes d'acheminement

## Points de vigilance

- De fortes divergences d'inventaires techniques et comptables, avec engagement de fiabilisation de GRDF sur ce point
- Pas d'inventaire technique des branchements individuels
- Vision peu précise des typologies des actes de maintenance préventive et des résultats associés
- Engagement de GRDF de communiquer les comptes d'exploitation sur les deux DSP

**La campagne du déploiement des compteurs GAZPAR a débuté**

\* Par rapport à 2017